

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/02/2026

İlan No : 2026-02-726  
İstem No : 85054  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : 23 KALEM TESİSAT VE SERAMİK MALZEMELERİ ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/02/2026 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                 | Miktar | Birim          | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|----------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | LAVABO, SERAMİK, ENGELLİLER İÇİN                   | 4      | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 2    | ENGELLİ TUTAMAĞI, HAREKETLİ MAFSALI STANDART       | 4      | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 3    | ENGELLİ TUTAMAĞI, 60CM                             | 4      | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 4    | AYNA, ENGELLİ, BİZOTELİ, 45CMX65CM                 | 4      | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 5    | BATARYA, LAVABO, FOTOSELLİ                         | 16     | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 6    | LAVABO, TEZGAHALTI, 38CMX48CM                      | 16     | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 7    | ARA MUSLUK, FİLTRELİ                               | 50     | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 8    | PİSUVAR BÖLMESİ, SERAMİK                           | 4      | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 9    | MUSLUK, AÇ-KAPA, UZUN, 1/2"                        | 8      | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 10   | PİSUVAR, FOTOSELLİ, ANKASTRE                       | 6      | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 11   | ASMA KLOZET, ENGELLİLER İÇİN                       | 4      | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 12   | YAVAŞ KAPANIR KLOZET KAPAĞI, ENGELLİLER İÇİN       | 8      | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 13   | BATARYA, LAVABO, ENGELLİLER İÇİN                   | 4      | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 14   | ASMA KLOZET VE YAVAŞ KAPANIR DPSOFT KAPAK          | 8      | Takım          |             |              |       |          |                    |
| 15   | AYNA, BİZOTELİ, 50CMX70CM                          | 16     | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 16   | GÖMME REZERVUAR SETİ                               | 12     | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 17   | GÖMME REZERVUAR TEMASSIZ KUMANDA PANELİ            | 12     | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 18   | GÖMME REZERVUAR ELEKTRİK BAĞLANTILI KUMANDA PANELİ | 12     | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 19   | SIVI SABUNLUK, FOTOSELLİ, 1000 ML                  | 20     | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 20   | SERAMİK, DUVAR, 30CMX60CM                          | 520    | M <sup>2</sup> |             |              |       |          |                    |
| 21   | SERAMİK, DÖŞEME, 60CMX60CM                         | 180    | M <sup>2</sup> |             |              |       |          |                    |
| 22   | WC TAŞI, 50CMX60CM                                 | 9      | Adet           |             |              |       |          |                    |
| 23   | GÖMME REZERVUAR, WC TAŞI İÇİN                      | 8      | Adet           |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**ÖNEMLİ:**

**1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

**2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

**3-İDARE İSTEDİĞİ TAKTİRDE İSTEKLİLER NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE TESLİM EDİLMEZSE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

# VEZNE YANI VE PATOLOJİ KARŞISI GENEL WC MALZEMESİ ALIM

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. KONU:

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi B Blok vezne yanı ve patoloji karşıtı wc yenileme montaj malzemesi temini.


### 2. GENEL ÖZELLİKLER:

- 1- Kullanılacak Tüm malzemeler T.S.E veya CE kalite belgesini sahip olmalıdır.
- 2- Malzemeler ayrı ayrı paket, ambalaj, rulo vs. şeklinde teslim edilecektir.
- 3- Malzemelerin tamamı şartnameye uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler firma tarafından değiştirilecektir.
- 4- Nakliye esnasında hasar gören ürünler firma tarafından bedelsiz değiştirilecektir. Malzemelerin tamamı mesai saatleri içinde firma tarafından Mersin Üniversitesi Hastanesi teknik servis deposuna teslim edilecek. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.

### 3. MALZEME ÖZELLİKLERİ:


#### Ankastre Fotoselli Pisuar:

Hastanemiz yeni yapılan diğer wc mahallerinin devamlılığı için aynı markalı ankastre fotoselli pisuar (pilli) olacaktır. Beyaz renkli, kendinden yıkamalı sistemli, arkadan giriş, duvardan pissu çıkışlı, gizli montajlı, seramik süzgeçli pisuarlar.

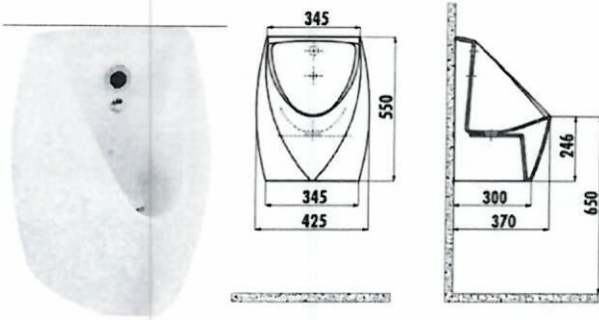

#### Pisuar ara bölme 40x70 cm:

Hastanemiz yeni yapılan diğer wc mahallerinin devamlılığı için aynı markalı pisuar ara bölmesi genişlik: 400, yükseklik:700, derinlik:52 mm olmalıdır. Beyaz renkli seramik ara bölme montaj malzemesi beraberinde olmalıdır.

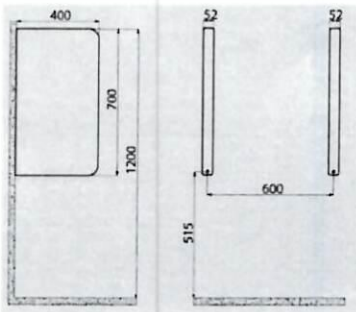


MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
Teknik Hizmetler Koordinatörü  
**Kazım ŞEREN**

**Oktay AYDIN**  
Mersin Üniversitesi Hastane  
Makina Mühendisi


### Bedensel Engelli Lavabo:

Hastanemiz yeni yapılan diğer wc mahallerinin devamlılığı için aynı markalı bedensel engelli lavabo 60 cm olmalıdır. Beyaz renkli, 603x200x490mm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) iç bükey oval, asma tip, montaj vidası paket içerisinde olan engelli lavabosu olmalıdır.

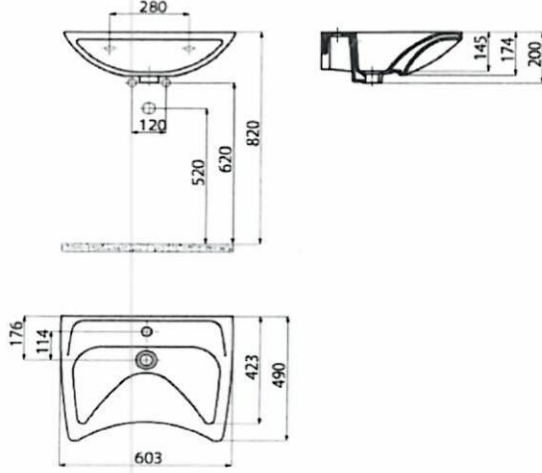


### Bedensel Engelli Asma Klozet:

Hastanemiz yeni yapılan diğer wc mahallerinin devamlılığı için aynı markalı bedensel engelli klozeti olmalıdır. Bedensel engelli asma klozet beyaz renkli, 365x450x420mm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) camlanmış seramik olmalıdır.

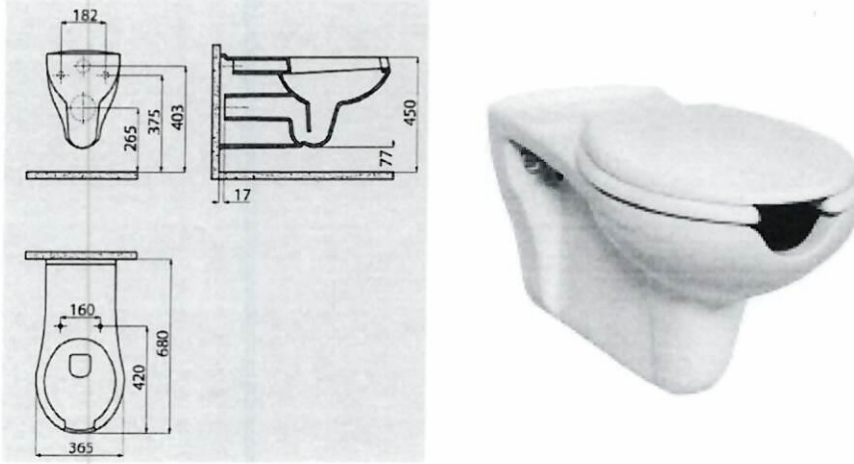

### Bedensel Engelli Klozet Kapağı:

Hastanemiz yeni yapılan diğer wc mahallerinin devamlılığı için aynı markalı bedensel engelli klozet kapağı olmalıdır. Bedensel engelli duroplast yavaş kapanan, yuvarlak şekilli klozet kapağı olmalıdır.

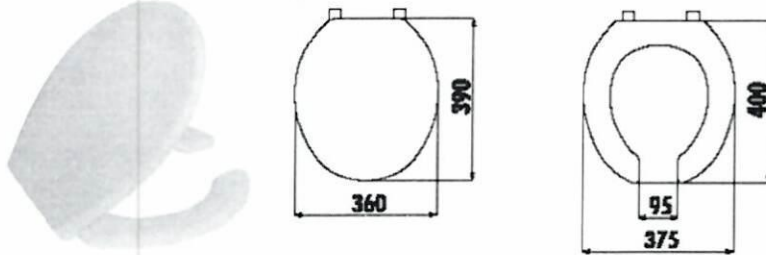


MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
Teknik Hizmetler Koordinatörü  
**Kazım ŞEREN**

**Oktay AYDIN**  
Mersin Üniversitesi Hastane  
Makina Mühendisi


### Bedensel Engelli Ayna:

304 Paslanmaz krom malzemeden imal edilmiş çerçeveli olmalıdır. Açılı montaj aparatı paket içerisinde olmalıdır. Ayna ölçüleri dıştan dışa 45\*65 cm olmalıdır. Cam kalınlığı 5 mm bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten Bedensel ve Zihinsel Engelli, Yaşlılar, Hastalar, Geçici Sağlık Problemi Çekenler için Uygun olmalıdır.

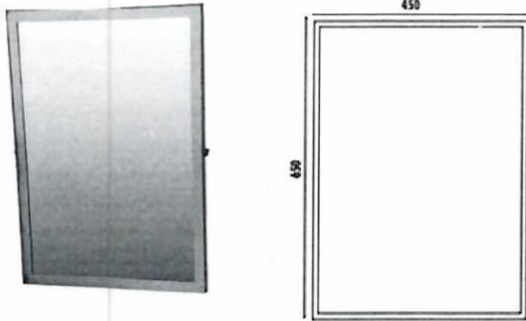


### Bedensel Engelli Lavabo Bataryası:

Hastanemiz yeni yapılan diğer wc mahallerinin devamlılığı için aynı markalı bedensel engelli lavabo bataryası olmalıdır. En az 35 mm seramik kartuşlu bedensel engelli lavabo bataryası olmalıdır.

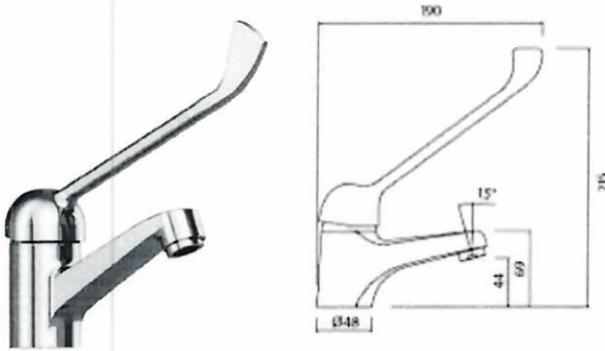

### Fotoselli lavabo bataryası çift su girişli:

Fotoselli lavabo bataryası krom kaplamalı, çift su girişli AC/DC. Çıkış ucu uzunluğu 114-120 mm, çıkış ucu yüksekliği 147-150 mm, 220V elektrik prizine takılabilir adaptörü ve sıcak soğuk su fleks hortumları, batarya sabitleme cıvataları beraber takım olarak. Ayarlanabilir sensor algı mesafesi olmalıdır. Hastane genelinde bulunan fotoselli bataryaların aynısı olacaktır. (es2210)

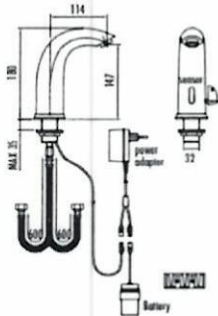


MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
Teknik Hizmetler Koordinatörü  
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN  
Mersin Üniversitesi Hastane  
Makina Mühendisi

### Asma klozet ve yavaş kapanır klozet kapağı:

Hastanede kullanılan diğer yeni yapılan klozetlerin yedek parçalarını kullanabilmek için ürünlerin aynısı olmalıdır. Beyaz renkli arkadan çıkışlı 35x50 cm seramik malzeme asma klozet ve yavaş kapanır beyaz renkli thermoplast malzeme, yuvarlak şekilli klozet kapağı fiyata dahil olmalıdır. (Set0011.009)

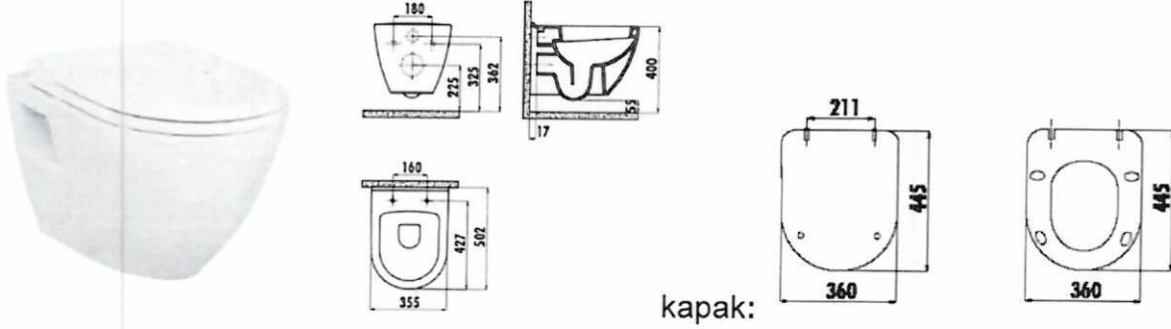

kapak:

### Tezgahaltı lavabo:

Oval tip iç ölçüleri genişlik: 38-40 cm uzunluk 46-50 cm boyutlarında, yaklaşık 19,5 cm derinliğinde fayans camlanmış çini ekstra sınıf beyaz renkli tezgah altı lavabolar. Lavabolar kırılmaya karşı alt kısmından seramik destekli olmalıdır.



### Ayna bizoteli:

(TS EN 1036) Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı, ayna üzerinde şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ölçüleri: 50x70 cm olacaktır.

### Gömme rezervuar seti:

Hastanede kullanılan diğer yeni yapılan gömme rezervuarların yedek parçalarını kullanabilmek için ürünlerin aynısı olmalıdır. Gömme rezervuar 8 cm olacaktır. Min 8 cm kalınlığındaki duvar için uygulanabilir olmalıdır. Ara kesme valfi pirinç gövdeli, aç kapa salmastralı tip (sıva altı ve üstü) komple takım olacaktır. Gömme rezervuar asma klozet ile kullanılabilir olmalıdır.





MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANE  
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
Teknik Hizmetler Koordinatörü  
**Kazım ŞEREN**

**Oktay AYDIN**  
Mersin Üniversitesi Hastane  
Makina Mühendisi

### Temassız kumanda paneli krom:

Hastanede kullanılan diğer yeni yapılan temassız kumanda panelinin yedek parçalarını kullanabilmek için ürünlerin aynısı olmalıdır. 8 cm gömme rezervuarlara montajı yapılabilir olmalıdır. Kumanda paneli krom kaplama temassız çalışabilir olmalıdır.

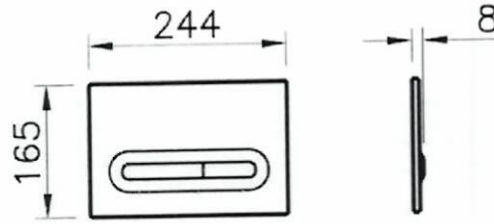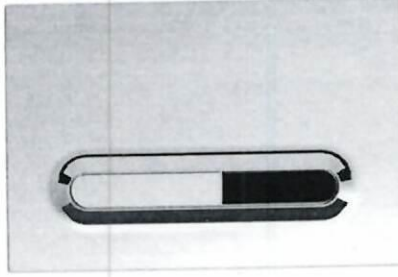



### Gömme rezervuar elektrik bağlantısı:

Hastanede kullanılan diğer yeni yapılan gömme rezervuar elektrik bağlantısının yedek parçalarını kullanabilmek için ürünlerin aynısı olmalıdır. Yutong duvarda bulunan 8 cm gömme rezervuarlara montajı yapılabilir olmalıdır. Temassız kumanda paneli ile gömme rezervuarın suyunu açabiliyor olmalıdır.



### Hela taşı 50x60 cm:

Hastanede kullanılan diğer yeni yapılan alaturka hela taşlarının aynısı olmalıdır. Çevre yıkamalı hela taşı adaptörü beraberinde olmalıdır. Hela taşı ölçüleri genişlik:594, yükseklik:490, derinlik 205 mm olmalıdır.

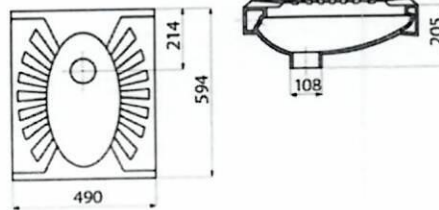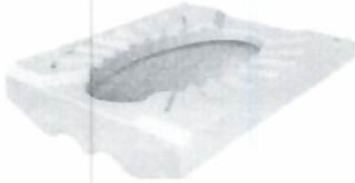

### Filtreli ara musluk:

Filtreli rozetli ara musluk olmalıdır. Malzeme pirinç olmalıdır.




MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
Teknik Hizmetler Koordinatörü  
**Kazım ŞEREN**

**Oktaç AYDIN**  
Mersin Üniversitesi Hastane  
Makina Mühendisi

**Bedensel engelli mafsallı tutunma barı:**

Engelli hastaların klozetlerde kullanabilecekleri mafsallı hareketli tutunma barı. Özellikle yaşlılar ve engelliler için güvenli hareket olanağı sağlamalıdır. Malzemesi 304 Paslanmaz Çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır. Genişlik: 23 – 24 cm olmalıdır. Uzunluk: 72- 74 cm aralığında olmalıdır. Boru Çapı: Ø32 mm olmalıdır. Tutamak aşağı yukarı hareket edebilmelidir. Bütün montaj ekipmanları paket içerisinde olmalıdır.

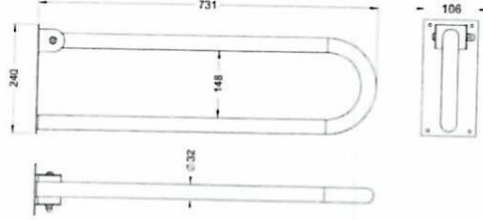**Engelliler için tutunma barı 60 cm:**


Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben 600 mm, min Ø30 mm borudan olmalıdır. Sabitleme vidaları beraberinde verilmelidir. Yük kapasitesi : 120 kg olmalıdır.

**Fotoselli sıvı sabunluk 1000 ml:**

Fotoselli sıvı sabun ve dezenfektan verici 1000 ml olmalıdır. Siyah renkli olmalıdır. Ürün 4 adet alkali kalem pil ve elektrikli 6 volt, 2 amper adaptör ile çalışmalıdır.

**Uzun musluk rozetli:**

Yüzeyi parlak krom kaplamalı, uzun musluk, montaj şekli duvara monte , malzeme piring, rozet dahil olmalıdır.



MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
Teknik Hizmetler Koordinatörü  
**Kazım ŞEREN**

**OKTAY AYDIN**  
Mersin Üniversitesi Hastane  
Makina Mühendisi

**Gömme rezervuar hela taşı 3/6 ( kumanda paneli dahil):**

Hela taşları için kullanıma uygun 8 cm gömme rezervuar seti olmalıdır. 3/6 L kullanıma ayarlı olmalıdır. Önden kumandalı çift kademeli yıkama yapabilen kumanda paneli beraberinde olmalıdır. Standart olarak mekanik çalışma sistemine sahip olmalıdır.



**Duvar seramik 30x60 cm:**

Hastanede kullanılan diğer yeni yapılan wc duvar seramiklerinin aynısı olmalıdır. Duvar seramik delta gri renkli 1. Kalite 30x60 cm ebatlarında duvar seramiği olmalıdır. Doku beton dokulu, parlak özellikli, düz şekilli, kullanım alanı iç mekan mutfak banyo kullanımına uygun olmalıdır.

**Döşeme (Yer) seramik 60x60 cm:**

Hastanede kullanılan diğer yeni yapılan wc yer seramiklerinin aynısı olmalıdır. Yer seramik Vista gri renkli 1. Kalite 60x60 cm ebatlarında rektifiyeli yer duvar seramiği olmalıdır. Yüzeyi mat, renk gri, tasarım traverten, beton doku, kenarları rektifiyeli olmalıdır. İç mekan, dış cephe, dış mekan kullanımına uygun olmalıdır. Ürün tipi porselen olmalıdır.

**Not:** Tüm malzemeler için hastane yönetiminden uygunluk alınacaktır. Uygunluk verilmeyen ürünler kabul edilmeyecektir.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
Teknik Hizmetler Koordinatörü  
**Kazım ŞEREN**

**Oktay AYDIN**  
Mersin Üniversitesi Hastane  
Mekine Mühendisi