

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2025

İlan No : 2025-02-601  
İstem No : 79236  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	POMPA ŞAFTI, 55 KV	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22595**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**


Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## POMPA ŞAFTI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şaftlar 55 kw elektrik gücündeki pompalarda kullanılacaktır.
2. Bağlantısı çatallı flanşlı, flanş 6 mm kalınlığında ve üzerinde M8 civata geçecek 4 adet delik bulunmalıdır.
3. Şaft üzerinde gresörlük bulunmalıdır.
4. Kayıcı mafsallı şaft çapı 30 mm olmalıdır.
5. Freze kanallı geçme mesafesi en az 55 mm olmalıdır.
6. Flanş dahil kayısı mafsallı şaft boyu 170 mm olmalıdır.
7. Flanş dahil kayıcı şaft dışı (karşı parçası) şaft parçasının uzunluğu 150 mm olmalıdır.
8. Malzemelerin tamamı hastane deposuna teslim edilecektir. Ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

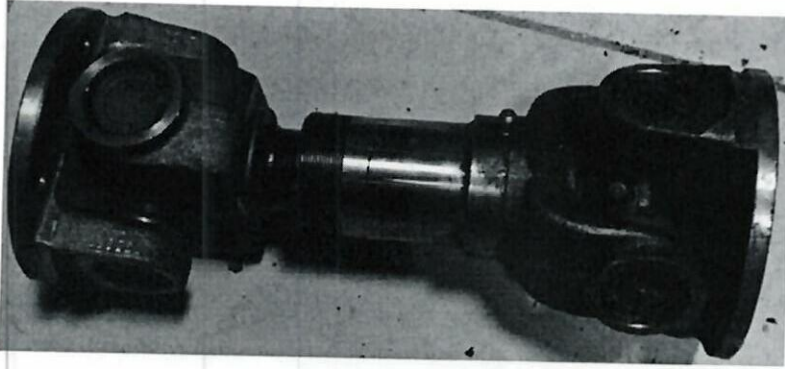

**Ö. MUHSİN TOROSLU**  
Makina Teknikeri

**Oktay AYDIN**  
Mersin Üniversitesi Hastane  
Makina Mühendisi