

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/03/2025

İlan No : 2025-03-865
İstem No : 79488
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MALZEME ALIMIMI

AYS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test Süresi (Gün)
1	FOTOSELLİ BATARYA SELENOİD VALF GRUBU, CREA VİT	30	Adet					
2	FOTOSELLİ BATARYA SENSÖR GRUBU, CREA VİT	20	Adet					
3	GÖMME REZERVUAR, 1/2" FLATÖR, SEREL-CREA VİT	100	Adet					
4	GÖMME REZERVUAR, BOŞALTMA GRUBU, SEREL	30	Adet					
5	GÖMME REZERVUAR, BOŞALTMA GRUBU, CREA VİT	30	Adet					
6	GÖMME REZERVUAR, BAS BUTON, SEREL	10	Adet					
7	GÖMME REZERVUAR, BAS BUTON, CREA VİT	20	Adet					
8	GÖMME REZERVUAR, BAS BUTON, NORM	5	Adet					
9	VİDA, MONTAJ, GEÇMELİ KLOZET KAPAĞI İÇİN	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

MAKİNA TESİSAT MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknik servis makine tesisatı malzemesi temini.

TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR:

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

- TEKNİK ŞARTNAME** : İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
- KURUM** : MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi.
- FİRMA** : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
- YÜKLENİCİ** : Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

2. GENEL ÖZELLİKLER

- 1- Kullanılacak Tüm malzemeler T.S.E veya CE kalite belgesini sahip olmalıdır.
- 2- Malzemeler ayrı ayrı paket, ambalaj, rulo vs. şeklinde teslim edilecektir.
- 3- Malzemelerin tamamı şartnameye uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler firma tarafından değiştirilecektir.
- 4- Nakliye esnasında hasar gören ürünler firma tarafından bedelsiz değiştirilecektir. Malzemelerin tamamı mesai saatleri içinde firma tarafından Mersin Üniversitesi Hastanesi teknik servis deposuna teslim edilecek. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.

3. MALZEME ÖZELLİKLERİ


Fotoselli Batarya Selenoid Valf Grubu Creavit:

Creavit çift su girişli Es2210 model fotoselli bataryalarda kullanılacak selenoid valf grubu.



Fotoselli Batarya Sensör Grubu Creavit:

Creavit çift su girişli Es2210 model fotoselli bataryalarda kullanılacak sensör grubu.





MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Makina Mühendisi

Gömme rezervuar flatör ½" serel-cravit:

Serel markalı 80 mm gömme rezervuar ve Creavit markalı 80 mm gömme rezervuarlara uyumlu olmalıdır. Rezervur flatör bağlantısı 1/2 " ve düz bağlantılı olmalıdır.



Gömme rezervuar boşaltma grubu Serel:

Serel markalı 80 mm gömme rezervuara uyumlu olmalıdır. Serel gömme rezervuar 2 kademeli boşaltma grubu. **kod: GR-S256**




Gömme rezervuar boşaltma grubu Creavit:

Creavit markalı 80 mm gömme rezervuara uyumlu olmalıdır. Creavit gömme rezervuar 2 kademeli boşaltma grubu.



Gömme rezervuar kumanda paneli (bas buton) Serel:

Serel markalı 80 mm gömme rezervuarlara monte edilebilir olmalıdır. Serel P58 kumanda paneli mat krom parmak izi bırakmayan. Ürün **kodu: P580180** ABS plastik malzemeden imal edilmiş. Yüzey mat krom, çift kademeli kumanda panelli olmalıdır.

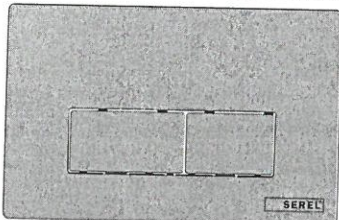



MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi



Gömme rezervuar kumanda paneli (bas buton) Creavit:

Creavit markalı 80 mm gömme rezervuarlara monte edilebilir olmalıdır. Creavit Ore mat krom kumanda paneli. Ürün kodu: **GP3002** ABS plastik malzemeden imal edilmiş. Yüzey mat krom, çift kademeli kumanda panelli olmalıdır.

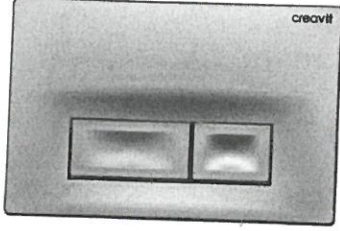


Gömme rezervuar kumanda paneli (bas buton) Norm:

Norm markalı 80 mm gömme rezervuarlara monte edilebilir olmalıdır. Norm kumanda paneli mat krom parmak olmalıdır. Ürün kodu: **720-0155** ABS plastik malzemeden imal edilmiş. Yüzeyi mat krom, çift kademeli kumanda panelli olmalıdır.

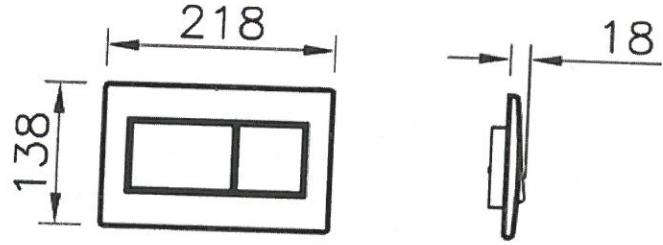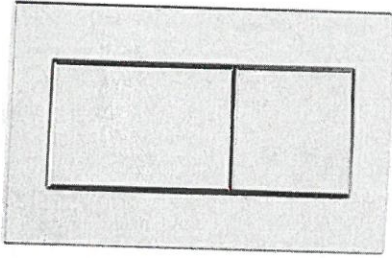

Klozet Kapak Vidası Kare Ayarlı:

Kare tipi klozet kapak vidası geçmeli. Beyaz plastik alttan sıkmalı olmalıdır. Klozet kapak bağlantı yeri kalın (**9 mm çapında**) olmalıdır.

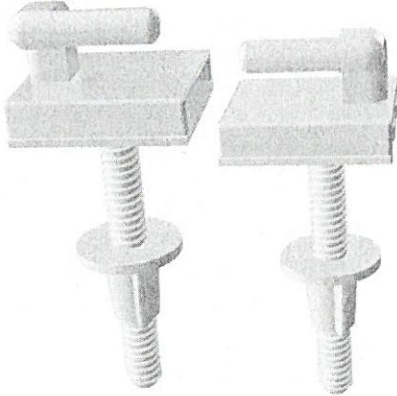


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi