

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/07/2025

İlan No : 2025-07-2751
İstem No : 80410
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : VİNÇ KİRALAMA HİZMET ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 23/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VİNÇ KİRALAMA HİZMET ALIM	1	Adet					

MEÜ Hastanesi için TAŞIMA HİZMETİ satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur...../..... tarih ve saat kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Proforma faturanın Satın Alma bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595


E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

YÜKLEME BOYUTLARI

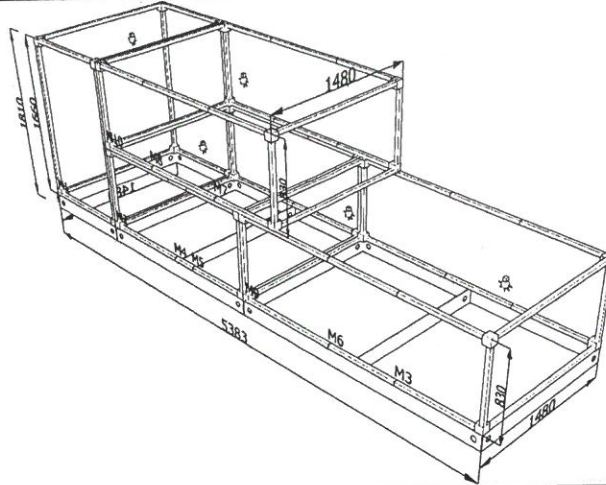

YÜKLEME BOYUTLARI

Bölüm	Modül	Tip	Count	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Ağırlık	Toplam Ağırlık
S1	M1	Plakalı Eşanjör	1	1.480 mm	1.660 mm	992 mm	310 kg	310 kg
	1 pcs.					992 mm	310 kg	310 kg
S2	M7	Susturucu	1	1.480 mm	830 mm	736 mm	64,82 kg	64,82 kg
S2	M8	Fan	1	1.480 mm	830 mm	855 mm	93,91 kg	93,91 kg
S2	M10	Boş	1	1.480 mm	830 mm	686 mm	180 kg	180 kg
	3 pcs.					2.357 mm	339 kg	339 kg
S3	M2	Filtre	1	1.480 mm	830 mm	916 mm	189,3 kg	189,3 kg
S3	M4	Isıtıcı Batarya	1	1.480 mm	830 mm	245 mm	35,56 kg	35,56 kg
S3	M5	Soğutucu Batarya	1	1.480 mm	830 mm	686 mm	139,2 kg	139,2 kg
	3 pcs.					1.847 mm	364 kg	364 kg
S4	M9	Fan	1	1.480 mm	830 mm	1.016 mm	348 kg	348 kg
S4	M6	Susturucu	1	1.480 mm	830 mm	700 mm	52,35 kg	52,35 kg
S4	M3	Filtre	1	1.480 mm	830 mm	828 mm	54,22 kg	54,22 kg
	3 pcs.					2.624 mm	455 kg	455 kg
4 pcs.	10 pcs.						1.467 kg	1.467 kg

SPESİFİK FAN GÜCÜ (TOPLAM)

Formül $(\text{Filter Pressure Drop} + \text{Heat Exchanger Pressure Drop}) / ((\text{Fan Efficiency} / 100) * (\text{Motor Efficiency} / 100) * (\text{Frequency Converter Efficiency} / 100))$

Açıklama Çekilen güç (Filtre Basınç Kaybı (F7 ve M5) + Eşanjör Basınç Kaybı) ile hesaplanır.

SPESİFİK FAN GÜCÜ (İÇ)

Formül $(\text{Filter Pressure Drop} + \text{Heat Exchanger Pressure Drop}) / ((\text{Fan Efficiency} / 100) * (\text{Motor Efficiency} / 100) * (\text{Frequency Converter Efficiency} / 100))$

Açıklama Çekilen güç (Filtre Basınç Kaybı (F7 ve M5) + Eşanjör Basınç Kaybı) ile hesaplanır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Makina Mühendisi