

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/08/2025

İlan No : 2025-08-3087
İstem No : 82111
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/08/2025 08:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STOP VALF, R1/2", BAŞLIK TAKIMI	50	Adet					
2	CONTA, KAMA	200	Adet					
3	HORTUM, FLEX, İKİ TARAFIGI DIŞI, 1/2"-3/8", 50CM	20	Adet					
4	HORTUM, FLEX, İKİ TARAFIGI DIŞI, 1/2", 50CM	20	Adet					
5	REDÜKSİYON, GALVANİZLİ, 2"X1"	10	Adet					
6	VANA, KÜRESEL, 1"	10	Adet					
7	NİPEL, SARI ORANTILI, 1/2"/3/8"	20	Adet					
8	NİPEL, SARI ORANTILI, 3/4"/1/2"	20	Adet					
9	KÖR TAPA, 3/8"	20	Adet					
10	REDÜKSİYON, SARI, 1/2", 3/8"	20	Adet					
11	REDÜKSİYON, SARI, 1/2", 3/4"	20	Adet					
12	NİPEL, SARI, 1/2"	20	Adet					
13	NİPEL, GALVANİZLİ, 1"	20	Adet					
14	VANA, PPRC, 20MM	10	Adet					
15	VANA, PPRC, 25MM	5	Adet					
16	VANA, PPRC, 32MM	5	Adet					
17	MAŞON, ELEKTROFÜZYON, DN110	4	Adet					
18	DİRSEK, ELEKTROFÜZYON, 110 LUK	2	Adet					
19	BATARYA KARTUŞU	30	Adet					
20	HORTUM BAĞLANTI REKORU, SARI, 1"	10	Adet					
21	TE, GALVANİZLİ, 1"	10	Adet					
22	BERBER BATARYASI	2	Adet					
23	BATARYA KARTUŞU, AYAKLI, 35 LİK	20	Adet					
24	LAVABO, TEZGAHALTI, 38CMX48CM	10	Adet					
25	YAPIŞTIRICI, SERT PVC İÇİN	10	Adet					
26	PATENT DİRSEK, 2"	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma fatura aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

MAKİNA TESİSAT MALZEMESİ ALIM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknik servis makine tesisatı malzemesi temini.

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR:

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME : İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.

KURUM : MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi.

FİRMA : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.

YÜKLENİCİ : Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER

- 1- Kullanılacak Tüm malzemeler T.S.E veya CE kalite belgesini sahip olmalıdır.
- 2- Malzemeler ayrı ayrı paket, ambalaj, rulo vs. şeklinde teslim edilecektir.
- 3- Malzemelerin tamamı şartnameye uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler firma tarafından değiştirilecektir.
- 4- Nakliye esnasında hasar gören ürünler firma tarafından bedelsiz değiştirilecektir. Malzemelerin tamamı mesai saatleri içinde firma tarafından Mersin Üniversitesi Hastanesi teknik servis deposuna teslim edilecek. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.


4. MALZEME ÖZELLİKLERİ

Pprc Küresel vanalar:

Pprc Plastik Küresel Vanalar, 1.Kalite orjinal PP plastikten üretilmiştir. Tüm diğer marka PPRC markalarıyla ve tesisatlarla uyumlu özellikte olmalıdır. Bağlantı yöntemi polifüzyon kaynak yöntemi. Metal hammadde (küre) pirinç malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Cam elyaf takviyeli açma kapama kolu, çeyrek dönüşle açılıp kapanabilir. Belirtilen ölçülerde pprc küresel vanalar.

Küresel vanalar 1" :

Küresel vanalar pirinç, preste imal edilmiş. Su ve hava tesisatında kullanılacak pirinçten kesici elemanlı TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı (dişli tip), geçişi bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, ekli listede belirtilen ölçülerde iş yerine teslimi.




Galvanizli nipel, te, redüksiyon (birleştirme parçaları):

Bina içinde vidalı döşenmiş montaj malzemesi. TSE'ye uygun, çelik boruların montajında kullanılan çelik dişli tip galvanizli nipel, Te vs. Bina içi tesisatında kullanılan BFT 201-100; 201-200 ve 201-300'deki bütün boruların kendi aralarında vidalı olarak ekleme parçaların ekli listede belirtilen ölçülerde galvanizli fittingslerin (birleştirme parçalarının) iş yerine teslimi.

Stop valf başlık takımı:

Aç kapa 1/2" ankastre stop valf siva üstü grubunun temini. Çalışma basınç aralığı 0,5-10 bar olmalıdır. Komple yüzeyi ve aynası krom kaplamalı olmalıdır. Salmastra dahil olacaktır salmastrası sarı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

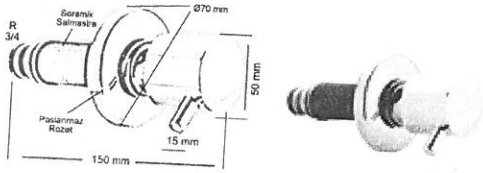

Sarı (pirinç) redüksiyon, nipel, orantılı nipel, kör tapa, rekor:

Bina içinde vidalı döşenmiş montaj malzemesi. TSE'ye uygun, metal boruların montajında kullanılan sarı pirinç malzemeden üretilmiş dişli tip redüksiyon, nipel, orantılı nipel, kör tapa, rekor. Belirtilen ölçülerdeki malzemelerin iş yerine teslimi.

Fleks hortumlar :

Çelik malzemeden imal edilmiş, EPMD hortumdan, kolay sökülebilir, Hortum üst örgü AISI 304 kalite paslanmaz çelik telden örülmüş, Somunu pirinç mamulden nikel kaplamalı, 5 °C ,90 °C arası sıcaklı ve 16 bar basınç dayanıklı, contaları ile birlikte belirtilen ölçülerdeki **L=50 cm** hortum flekslerinin iş yerine teslimi.


Kama conta :

Beyaz renkli 1. Kalite malzeme, Ø 50 mm çapındaki pvc boruya takılabilir esnek kamakas contaların iş yerine teslimi.



Aç kapa batarya kartuşu ayaklı ve ayaksız 35 lik:

Aç kapa lavabo bataryalarında kullanılacak 35 mm lik **ayaklı** ve **ayaksız** seramik kartuş




Elektrofüzyon maşon ve dirsek 110 mm :

Polietilen elektrofüzyon birleştirmelerinde kullanılan HDPE/ Pn25 ef maşon ve dirsekler. Aynı çaptaki boruların elektrofüzyon makinası ile birleştirmede kullanılacak maşon ve 90 ° dirseklerin iş yerine teslimi.



Spiralli evye (Berber) Bataryası :

Pirinç üzerine krom kaplamalı aç kapa berber bataryası. Montaj şekli tezgah üzeri, spiral hortum ve başlık takımı üzerinde olacaktır. Çift su girişi ve çıkışıdır (sıcak-soğuk). Yerinden çıkabilir fonksiyonlu el duşu olmalıdır. Su tasarruflu pirinç perlatör, 40 mm kartuşlu, uzayabilir spiral hortum uzunluğu en az 120 cm olmalıdır. En az 2 yıl garantili olacaktır.




Tezgahaltı lavabo:

Oval tip iç ölçüleri 36-40*48-52 cm boyutlarında, yaklaşık 19,5 cm derinliğinde fayans camlanmış çini ekstra sınıf beyaz renkli tezgah altı lavabolar. Lavabolar kırılmaya karşı



alt kısmından seramik destekli olmalıdır.

Sert Pvc Yapıştırıcı 125 Gr: İçme suyu, gaz boruları ve PVC'den yapılmış basınçlı boruların bağlantı yerlerinin birleştirilmesinde kullanılacak olup 125 gr lık tüpler de temin edilecektir


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi