

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/09/2025

İlan No : 2025-09-3493
İstem No : 82608
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : VİTRİFİYE VE ARMATÖR MALZEMESİ ALIM

12D

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	ENGELLİ TUTAMAĞI, 50CM	20	Adet					
2	BATARYA, LAVABO	10	Adet					
3	LAVABO, YARIM AYAKLI, KÖŞELİ, 55CM	10	Adet					
4	GÖMME REZERVUAR, 5'Lİ SET	10	Adet					
5	BANYO BATARYASI VE DUŞ SETİ	10	Adet					
6	AYNA, BÜZÜTELİ, 40CMX60CM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması.
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ÖZEL SERVİS-2 VİTRİFİYE VE ARMATÖR MALZEMESİ ALIM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Özel servis -2 bölümünde kullanılacak malzeme temini.

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR:


3. ÖZELLİKLER GENEL

- 1- Kullanılacak Tüm malzemeler T.S.E veya CE kalite belgesini sahip olmalıdır.
- 2- Malzemeler ayrı ayrı paket, ambalaj, rulo vs. şeklinde teslim edilecektir.
- 3- Malzemelerin tamamı şartnameye uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler firma tarafından değiştirilecektir.
- 4- Nakliye esnasında hasar gören ürünler firma tarafından bedelsiz değiştirilecektir. Malzemelerin tamamı mesai saatleri içinde firma tarafından Mersin Üniversitesi Hastanesi teknik servis deposuna teslim edilecek. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.

4. MALZEME ÖZELLİKLERİ

Banyo bataryası ve duş seti:

Enerji tasarrufu çalışma basıncı 0,5-8 bar , krom kaplama, uzun ömürlü 35 mm seramik kartuşlu, Isı ve debi ayarlı perlatör, gizli perlatör ve krom kaplamalı olmalıdır. Açma kapama miks kollu aşağı yukarı su yönlendirmeli banyo bataryasının temini. En az 2 yıl garantili olmalıdır. Çıkış ucu uzunluğu 140-145 mm olmalıdır. Sürgülü ayarlı duş seti en az 3 fonksiyonlu, duş hortumu uzunluğu en az 1500 mm, el duşu ve duş hortumu dahil olacaktır. Kaliteli ve uzun ömürlü pirinç malzeme imal edilmiş olacaktır.

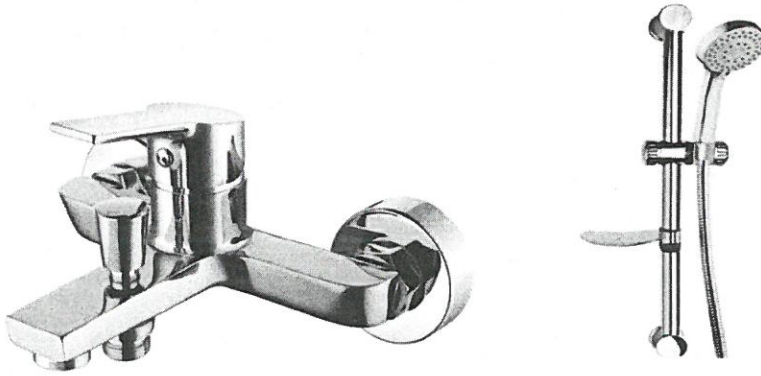

AYNALAR:

(TS EN 1036) Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı, ayna üzerinde şeritler olduğunda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ölçüleri: 40x60 cm olacaktır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi

Lavabo bataryası:


35 mm seramik kartuşlu, Tek gövde aç kapa mix , pirinç döküm malzemeden imal edilmiş olacaktır. 50 cm 1. kalite flex bağlantı hortumları üzerinde olacaktır. Boru ucu su akış yüksekliği 105-115 mm, çıkış ucu uzunluğu 90-95 mm olmalıdır. Çift su girişli olacak, sabitleme aparatları üzerinde olacaktır. En az 2 yıl garantili olmalıdır.

**Köşeli yarım ayaklı lavabo 55 cm:**

TS 13420 standardına uygun 55 cm köşe yarım ayaklı lavabo takımı, fayans camlanmış çini ekstra sınıf beyaz renkli lavaboların iş yerine teslimi (Ayak ve ayak bağlantı parçaları beraberinde gönderilmelidir ayrıca ücret talep edilmemelidir).

**Engelliler için tutunma barı:**

Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben 500 mm, min Ø30 mm borudan olmalıdır. Sabitleme vidaları beraberinde verilmelidir. Yük kapasitesi : 120 kg olmalıdır.

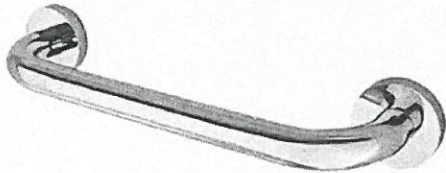

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANE
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi

Gömme rezervuar seti 5' li:

Hastanede kullanılan diğer klozelerin yedek parçalarını kullanabilmek için aşağıdaki ürünler olmalıdır.

Arkadan çıkışlı kanatsız tip asma klozet taşı.

Kapak malzemesi DP. Stoper'li Yavaş kapanır beyaz klozet kapağı olacaktır.

8 cm çift kademeli gömme rezervuar olacaktır.

Ara kesme valfi aç kapa salmastralı tip komple takım olacaktır.

Gömme rezervuar kumanda paneli çiftli mat gri boyalı kumanda paneli olacaktır.



Not: Tüm malzemeler için hastane yönetiminden uygunluk alınacaktır. Uygunluk verilmeyen ürünler kabul edilmeyecektir.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mühür Mühendisi