

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/10/2025

İlan No : 2025-10-3888
İstem No : 83136
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Ay

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GAZ BASINÇ ANAHTARI, BRÜLÖR GAZ VALFİ İÇİN	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HAVA / GAZ BASINÇ ANAHTARLARI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Basınç anahtarı bağlantı tipi 1/4" rakor bağlantılı.

GW 3 A6 Gaz ve hava basınç anahtarı 0,7 - 3 mbar aralığında ayarlanabilir olmalıdır.

GW...A6: Gaz ve hava için kompakt basınç presostatı Maks. işletim basıncı: 500 mbar
Onaylar: EN 1854.

Ac 50-60 Hz, 6 A, 250 V çalışması.

Presostat GW...A6, ateşleme sistemleri için EN 1854 normuna uygun ayarlanabilir kompakt bir presostat olmalıdır.

Presostat ayarlanmış nominal değere göre basınç set değerinde değişim olduğunda bir akım devresinin açılması, kapatılması veya şalt edilmesi için uygun olmalıdır.



Set edilmiş değer (devre noktası), ölçekli bir ayarlama skalasından ayarlanmalıdır. Standart olarak bir test nipeli metal gövdeye üzerinde mevcut olmalıdır.

AT Tip Onayı Sertifikası: • AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği. • AT Basıncı Ekipmanlar Yönetmeliği

"S" presostatı EN 1854'e göre.

Basınç dalgalanmalarında kısa reaksiyon süresi GW...A6/1 ilave sönümleme memesi sayesinde, kısa süreli basınç dalgalanmalarında yavaş reaksiyon süresi.

Basınç presostatı GW...A6 Devreye girme mekanizması basınca duyarlıdır. Set edilmiş değer aşılması veya altına inilmesi durumunda akım devresi açılır, kapatılır veya değiştirilir.

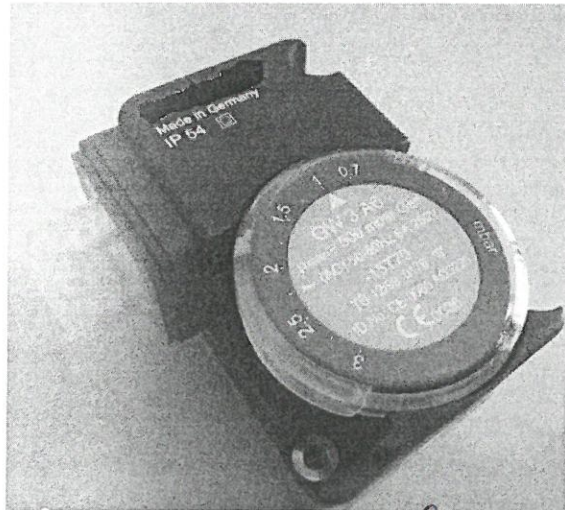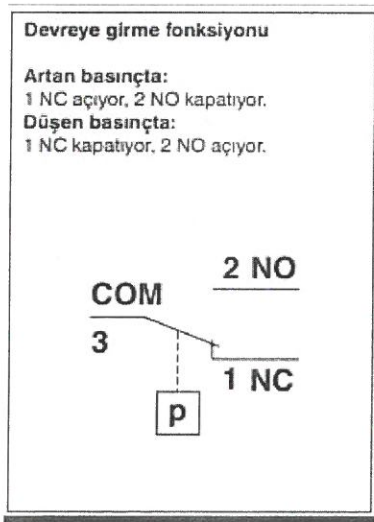

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi