

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-365
İstem No : 84707
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : İNŞAAT MALZEMESİ ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BORU, KROM, 32MMX1.5MM	87,4	Metre					
2	BORU, KROM, 51MMX1.5MM	14,9	Metre					
3	BORU, KROM, 16MMX1.5MM	19,2	Metre					
4	TUTAMAK AYAĞI, KROM	80	Adet					
5	DİRSEK, KROM, 32MM	37	Adet					
6	BORU, ALİMÜNYUM	4,45	Kg					
7	FLANŞ, 50'LİK	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) **Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ÇOCUKLAR İÇİN POLİKLİNİK MERDİVEN TUTAMAK ÖLÇÜLERİ

380CM	3 AYAK	1 DİRSEK	1 KAPAK
50CM	1 AYAK	1 DİRSEK	
110CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
390CM	3 AYAK	1 DİRSEK	
55CM	1 AYAK	1 DİRSEK	
110CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
400CM	3 AYAK	1 DİRSEK	
40CM	1 AYAK	1 DİRSEK	
110CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
390CM	3 AYAK	1 DİRSEK	
50CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
110CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
390CM	3 AYAK	1 DİRSEK	
50CM		1 DİRSEK	
105CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
385CM	3 AYAK	1 DİRSEK	
55CM		1 DİRSEK	
105CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
390CM	3 AYAK	1 DİRSEK	
45CM		1 DİRSEK	
110CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
395CM	3 AYAK	1 DİRSEK	
40CM		1 DİRSEK	
110CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
390CM	3 AYAK	1 DİRSEK	
35CM		1 DİRSEK	
105CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
380CM	3 AYAK	1 DİRSEK	
35CM	1 AYAK	1 DİRSEK	1 KAPAK
TOPLAM	5320CM	54 AYAK	29 DİRSEK 2 KAPAK

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Zeynep ÖZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

ÇOCUKLAR İÇİN SERVİSLER MERDİVEN TUTAMAK ÖLÇÜLERİ

400CM	3 AYAK	1 DİRSEK	1 KAPAK
250CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
460CM	3 AYAK	1 DİRSEK	
230CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
370CM	3 AYAK		1 KAPAK
370CM	3 AYAK	1 DİRSEK	1 KAPAK
250CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
470CM	3 AYAK	1 DİRSEK	
230CM	2 AYAK	1 DİRSEK	
390CM	3 AYAK		1 KAPAK
TOPLAM 3420CM	26 AYAK	8 DİRSEK	4 KAPAK

GENEL TOPLAM 8740CM 80 AYAK 37 DİRSEK 6 KAPAK


- 1- POLİKLİNKLER VE SERVİSLER MERDİVENLERİNE ÇOCUKLAR İÇİN YAPILACAK OLAN DUVAR TUTAMAĞI PASLANMAZ KROM MALZEMEDEN OLMALIDIR
- 2- TUTAMAĞIN TOPLAM UZUNLUĞU 8740CM VE KALINLIĞI İÇ Ø 29MM, DIŞ Ø32MM PASLANMAZ KROM OLMALIDIR
- 3- TUTAMAĞI DUVARA SABİTLEMEK İÇİN 80 ADET AYAK, 37 ADET DİRSEK VE 6 ADET KAPAK PASLANMAZ KROM MALZEMEDEN OLMALIDIR
- 4- ÖLÇÜLER FİRMALAR TARAFINDAN TEKRAR ALINMALIDIR
- 5- TUTAMAK TAM VE SAĞLAM OLARAK KULLANILABİLİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLMELİDİR
- 6- MALZEMELERİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ VE MONTAJI YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT OLMALIDIR



MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

SERVİSLER GİRİŞ GÜNEY TEKERLEKLİ SANDALYE RAMPASI

- 1- KORKULUK BOYU 160CM, YÜKSEKLİĞİ 85CM OLMALIDIR
- 2- ÜST EL TUTLACAK BORU VE DİKEY SABİTLEYİCİ BORULAR Ø51X1,5 ÇAP VE ET KALINLIĞINDA OLMALIDIR
- 3- ARAYA ATILAN İNCE DESTEKLEYİCİ ÜÇ SIRA OLAN BORU Ø16X1,5 ÇAP VE ET KALINLIĞINDA OLMALIDIR
- 4- DİKEY SABİTLEYİCİ, ÜST TUTACAK BORUYA KURT AĞZI İLE SABİTLENMELİDİR
- 5- DİKEY SABİTLEYİCİ BORULAR ZEMİNE KAPAK VE FLANŞ İLE SABİTLENMELİDİR
- 6- KORKULUKTA KULLANILACAK TÜM MALZEMELER PASLANMAZ KROM OLMALIDIR
- 7- KULLANILAN BORU Ø51 LİK 500CM VE Ø16 LİK BORU 480CM OLMALIDIR
- 8- KORKULUK ŞEKİLDEKİ GİBİ OLMALIDIR
- 9- KORKULUK YASLANMALARDA VE TUTUNMALARDA ESNEMEYECEK ŞEKİLDE DAYANIKLI OLMALIDIR
- 10- KORKULUK TAM VE SAĞLAM OLARAK KULLANILABİLİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLMELİDİR

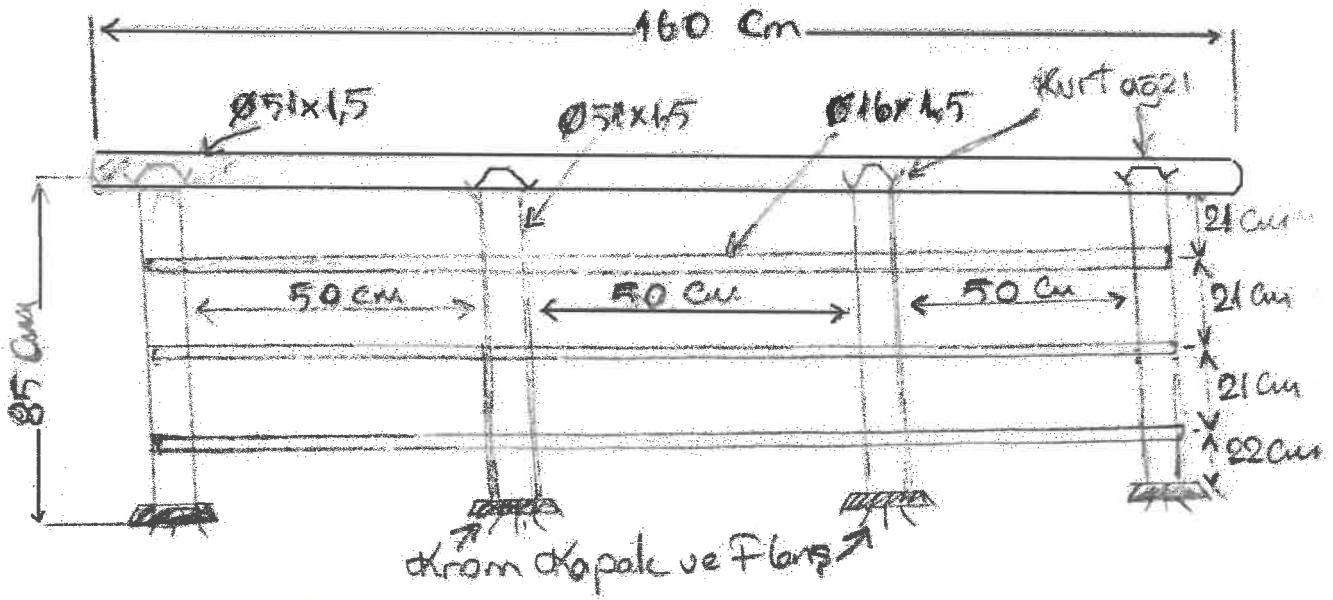


MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İnşaat - Mobilya Sorumlusu
Sevil ÜZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

SERVİSLER GİRİŞ KUZEY SEDYE RAMPASI

- 1- KORKULUK BOYU 480CM, YÜKSEKLİĞİ 85CM OLMALIDIR
- 2- ÜST EL TUTLACAK BORU VE DİKEY SABİTLEYİCİ BORULAR Ø51X1,5 ÇAP VE ET KALINLIĞINDA OLMALIDIR
- 3- ARAYA ATILAN İNCE DESTEKLEYİCİ ÜÇ SIRA OLAN BORU Ø16X1,5 ÇAP VE ET KALINLIĞINDA OLMALIDIR
- 4- DİKEY SABİTLEYİCİ, ÜST TUTACAK BORUYA KURT AĞZI İLE SABİTLENMELİDİR
- 5- DİKEY SABİTLEYİCİ BORULAR ZEMİNE KAPAK VE FLANŞ İLE SABİTLENMELİDİR
- 6- KORKULUKTA KULLANILACAK TÜM MALZEMELER PASLANMAZ KROM OLMALIDIR
- 7- KULLANILAN BORU Ø51 LİK 990CM VE Ø16 LİK BORU 1440CM OLMALIDIR
- 8- KORKULUK ŞEKİLDEKİ GİBİ OLMALIDIR
- 9- KORKULUK TAM VE SAĞLAM OLARAK KULLANILABİLİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLMELİDİR

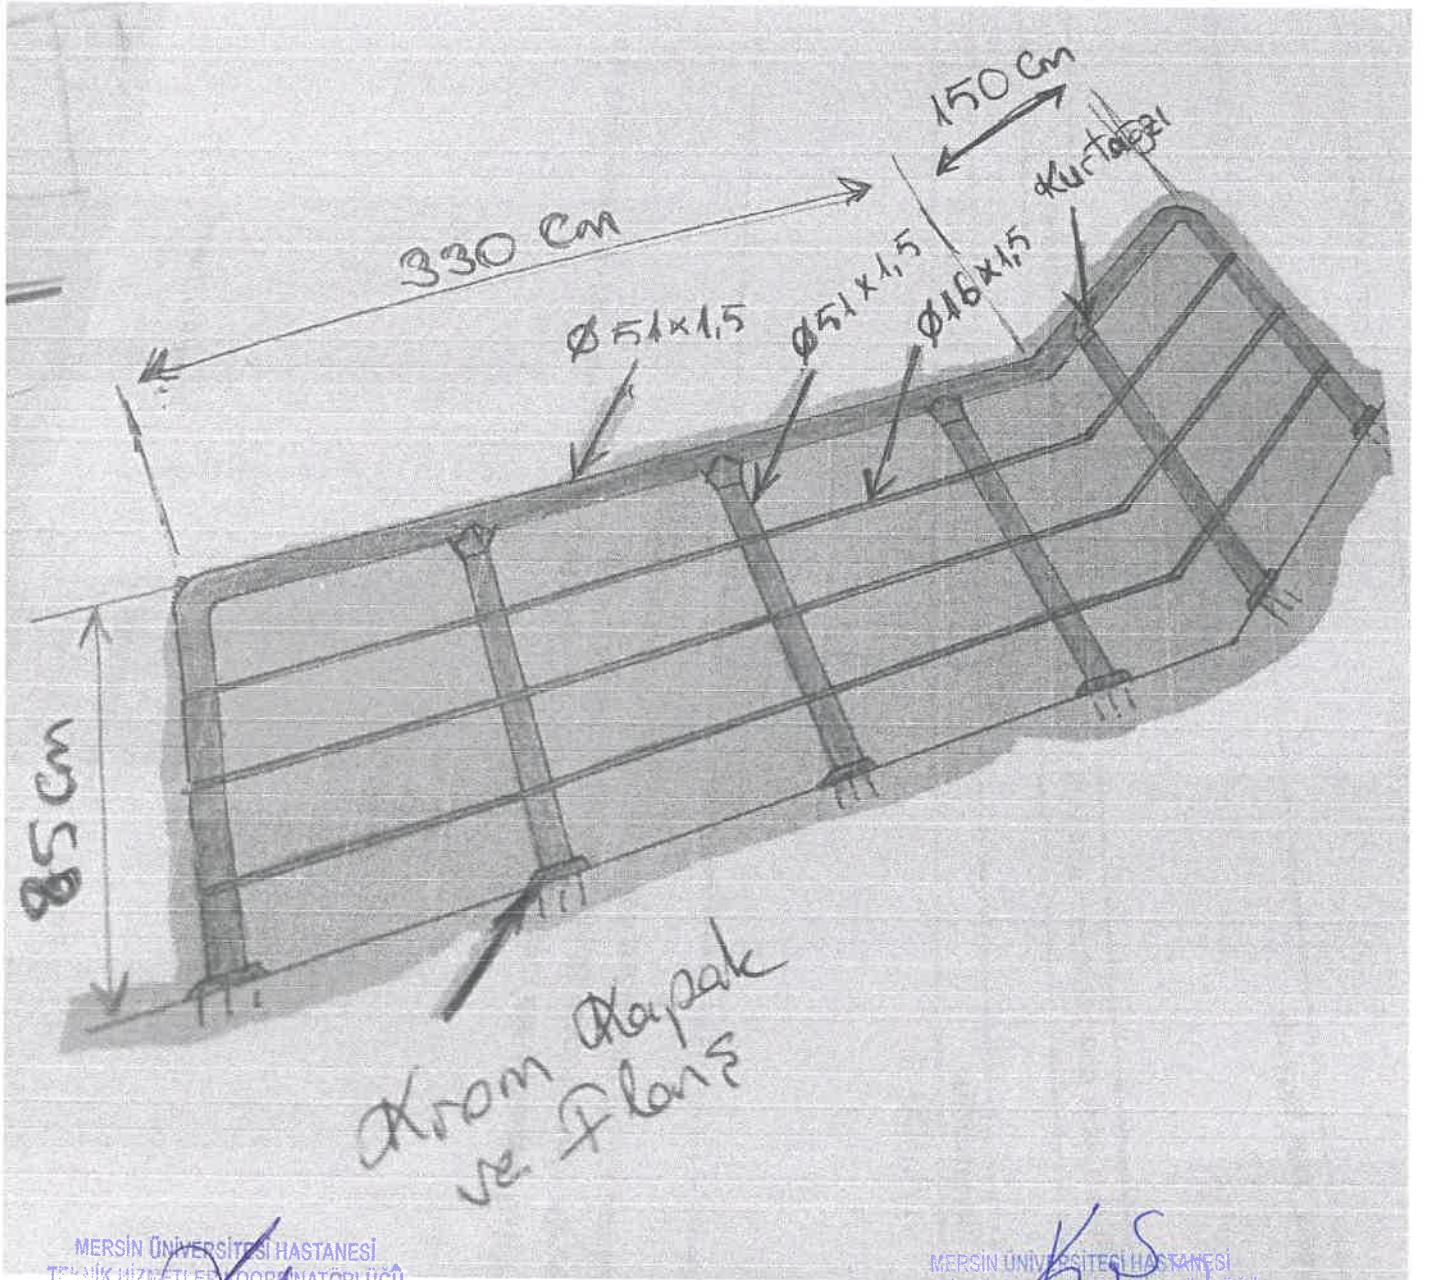

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Müşaat - Mobilya Birim Başkanı


Sevil ÖZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü

Kazım ŞEREN

ÇOCUK ACİL ANA GİRİŞ DOĞU ÇİT KAPISI

- 1- KAPININ ENİ 115CM, YÜKSEKLİĞİ 90CM OLMALIDIR
- 2- KAPININ ANA TAŞIYICI BORUSU VE DİKEY SABİTLEYİCİ BORUSU Ø50 LİK OLMALIDIR
- 3- KAPININ İÇİ 10CM ARALIKLI OLMAK ÜZER DİKEY Ø16 LİK BORULARDAN OLMALIDIR
- 4- KAPININ ÜST KÖŞESİNDE SÜRGÜ OLMALIDIR
- 5- KAPI SABİTLEYİCİ BORU ZEMİNE KAPAK VE FLANŞ İLE SABİTLENMELİDİR
- 6- KAPI ŞEKİLDEKİ GİBİ OLMALIDIR
- 7- KAPI YAPIMINDA KULLANILAN TÜM MALZEMELER ALÜMİNYUM OLMALIDIR
- 8- ALÜMİNYUM KAPI İÇİN Ø50 LİK BORU 3.1KG VE Ø16 LİK BORU 1,35KG OLMAK ÜZERE TOPLAM BORU AĞIRLIĞI 4,45KG OLMALIDIR
- 9- KAPI TAM VE SAĞLAM OLARAK KULLANILABİLİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLMELİDİR

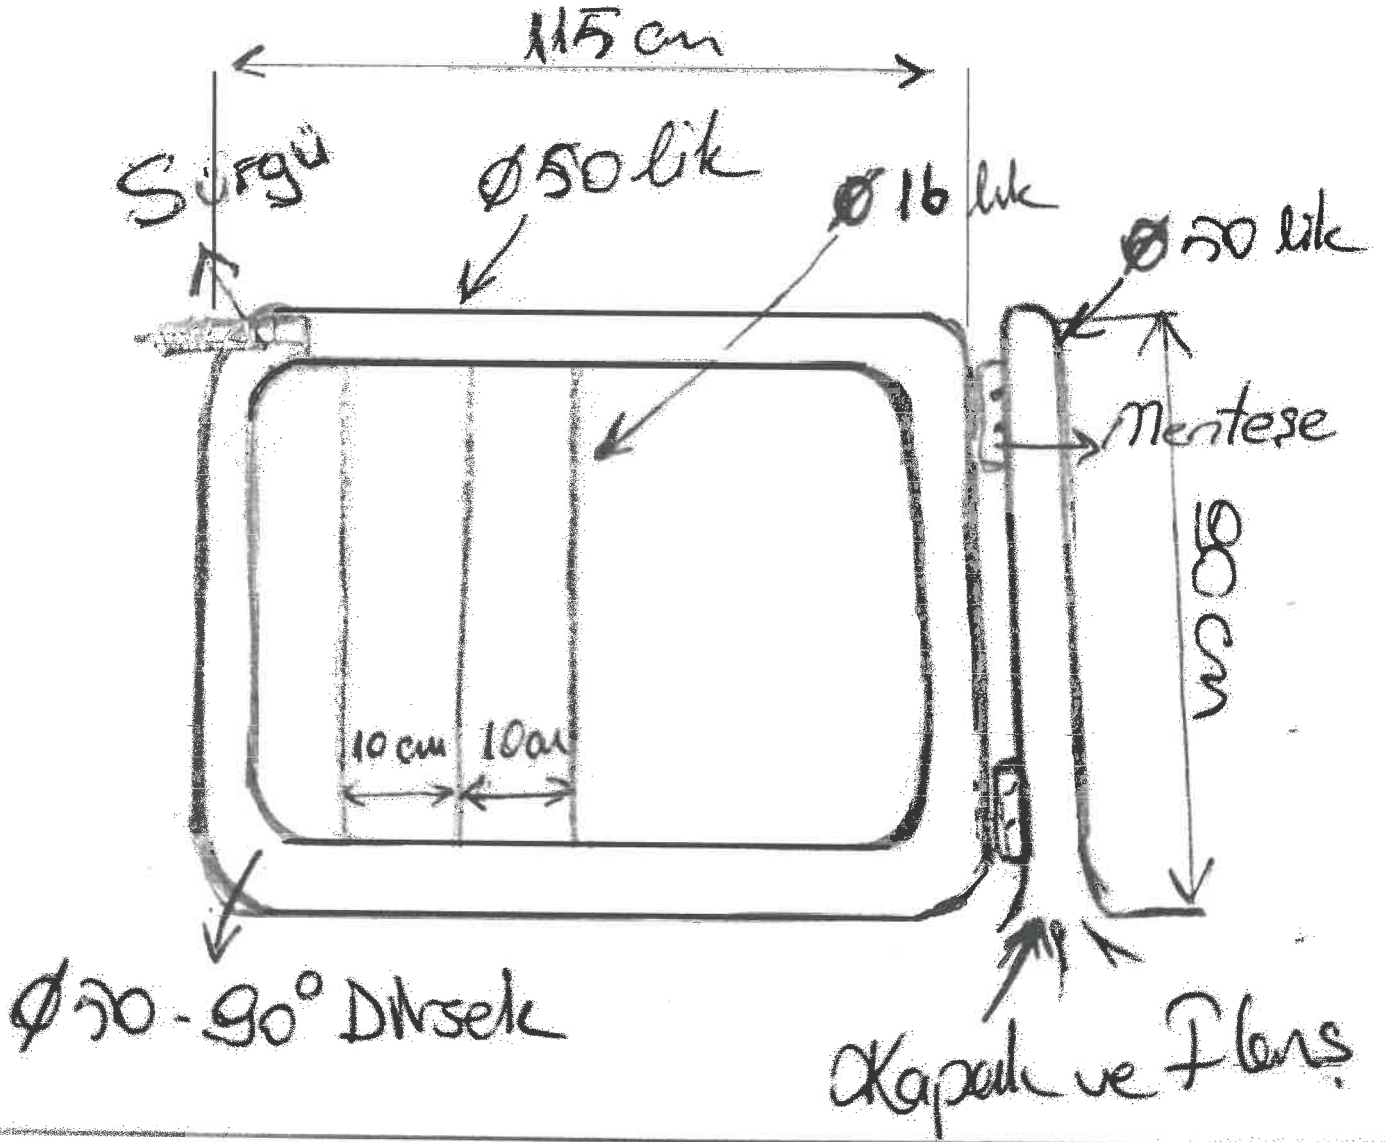

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İnşaat - Mobilya Sorumlusu
Sevli ÖZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN