



MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İhale Yetkilisince, fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince aşağıda cinsi ve nev'i belirtilen malzemelerin K.D.V. Hariç bildirilmesi rica olunur.

Komisyon Başkanı
Prof Dr.Mesut TEK
Öğretim Üyesi

KONU MEÜ HASTANESİ GENEL İHTİYAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 26 KALEM MAKİNE TESİSAT MALZEMESİ ALIM

TALEP NO: 88-83922

Sıra No:	SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ	ÖLÇÜSÜ	MİKTARI	BİRİM FİYATI K.D.V. HARIÇ	TOPLAM FİYAT K.D.V. HARIÇ	UBB KODU
						MARKA
1	BATARYA, LAVABO, FOTOSELLİ	Adet	10			
2	GÖMME REZERVUAR, BOŞALTMA GRUBU, VİTRA	Adet	50			
3	GÖMME REZERVUAR, BAS BUTON, SEREL	Adet	10			
4	YAPIŞTIRICI, DAYSON TİPİ	Adet	50			
5	SİLİKON, ŞEFFAF	Adet	30			
6	ADAPTÖR, İÇ DİŞLİ, PVC, U, 3/4"X25MM	Adet	30			
7	DİRSEK, PVC, U, 25MM	Adet	50			
8	DİRSEK, PVC, U, 32MM	Adet	30			
9	MAŞON, PVC, U, 25MM	Adet	50			
10	MAŞON, PVC, U, 32MM	Adet	30			
11	LAVABO, TEZGAHALTI, 38CMX48CM	Adet	20			
12	VANA, KÜRESEL, 3/4"	Adet	20			
13	BATARYA KARTUŞU, AYAKLI, 35 LİK	Adet	20			
14	BATARYA KARTUŞU, AYAKSIZ, 40 LİK	Adet	15			
15	BATARYA KARTUŞU, AYAKLI, 40 LİK	Adet	15			
16	CONTA, KAMA	Adet	200			
17	DİRSEK, PVC, 45°, 100MM	Adet	30			
18	YER SÜZGEÇİ, AYARLANABİLİR, ALTAN ÇIKIŞLI, Ø50	Adet	100			
19	KOKU FERMATURU	Adet	100			
20	HORTUM, FLEX, BİR TARAFI DİŞİ, BİR TARAFI ERKEK, 3/8"-3/8", 50CM	Adet	100			
21	BAĞLANTI, BATARYA, FLEX, 3/8", 50CM	Adet	50			
22	REDÜKSİYON, PPRC, Ø25/20MM	Adet	100			
23	REDÜKSİYON, PPRC, Ø32/25MM	Adet	30			
24	VİDA, MONTAJ, KLOZET KAPAĞI İÇİN, METAL	Adet	100			
25	BATARYA KARTUŞU	Adet	50			
26	ÇEKVALF, ERKEK-DİŞİ, 3/8"-3/8"	Adet	50			

TESLİMAT SÜRESİ:

AD SOYAD / FİRMA KAŞE İMZA

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ (ÖZEL BÜTÇE)

<https://hastane.mersin.edu.tr/#ilanlar> İnternet adresinde yayınlanmıştır.

Ekteki şartnameye uygun olmalıdır.

!!!! MARKA VE UBB KODU YAZILMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DİŞİ KALACAKTIR.!!!!

KDV HARIÇ SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: 15/12/2025

17:00

MEÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ 34. CADDE MERSİN

TEL: 0 324 241 00 00 DAHİLİ: 22599

FAX: 0 324 241 00 55

ÖZEL BÜTÇE e-mail: hastane3333@gmail.com

"Söz konusu alım, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin usulüyle gerçekleştirileceğinden,yaklaşık maliyet değil, kesin (son) teklif bedelinin bildirilmesi gerekmektedir."

TEKLİF VEREN FİRMA BİLGİLERİ

Vergi Numarası	
T.C. Kimlik Numarası	
Firmanın Adı	
Adresi	
Telefon ve Faks Numarası	
E-Posta	

Not: Teklif veren firma bilgileri alanının doldurulması zorunludur.

MAKİNA TESİSAT MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknik servis makine tesisi malzemesi temini.

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR:

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME : İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.

KURUM : MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi.

FİRMA : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.

YÜKLENİCİ : Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.


3. GENEL ÖZELLİKLER

- 1- Kullanılacak Tüm malzemeler T.S.E veya CE kalite belgesini sahip olmalıdır.
- 2- Malzemeler ayrı ayrı paket, ambalaj, rulo vs. şeklinde teslim edilecektir.
- 3- Malzemelerin tamamı şartnameye uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler firma tarafından değiştirilecektir.
- 4- Nakliye esnasında hasar gören ürünler firma tarafından bedelsiz değiştirilecektir. Malzemelerin tamamı mesai saatleri içinde firma tarafından Mersin Üniversitesi Hastanesi teknik servis deposuna teslim edilecek. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.

4. MALZEME ÖZELLİKLERİ

Fotoselli lavabo bataryası çift su girişli:

Fotoselli lavabo bataryası krom kaplamalı, çift su girişli AC/DC. Çıkış ucu uzunluğu 114-120 mm, çıkış ucu yüksekliği 147-150 mm, 220V elektrik prizine takılabilir adaptörü ve sıcak soğuk su fleks hortumları, batarya sabitleme civataları beraber takım olarak. Ayarlanabilir sensor algı mesafesi olmalıdır. Hastane genelinde bulunan fotoselli bataryaların aynısı olacaktır. (es2210)

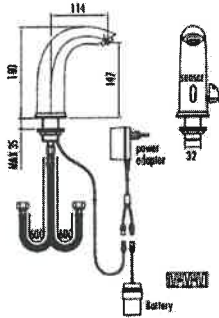


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Gömme rezervuar boşaltma grubu Vitra:

Vitra markalı 80 mm gömme rezervuara uyumlu. Vitra gömme rezervuar 2 kademeli Boşaltma grubu. **kod: 436317YP**



Gömme rezervuar kumanda paneli (bas buton) Serel:

Serel markalı 80 mm gömme rezervuarlara monte edilebilir olmalıdır. Serel P58 kumanda paneli mat krom parmak izi bırakmayan. Ürün **kodu: P580180** ABS plastik malzemeden imal edilmiş. Yüzey mat krom, çift kademeli kumanda panelli olmalıdır.

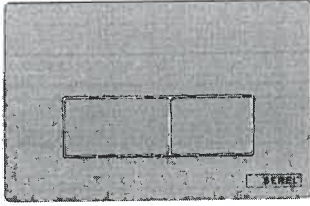

Gri silikon:

Dayson marka silikon olmalıdır. Sürekli elastikiyet gösteren cam, seramik, porselen, emaye, çeşitli metaller ve boyalı yüzeylerde kullanılabilir. 280 ml tüpler halindeki iş yerine teslimi.

Silikon Şeffaf:

Yapı elemanlarının birleşiminde, metal, ahşap, pvc, alüminyum doğramalarda, duvar çatlaklarında, dolgu izolasyon ve sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılacaktır. En az 280 ml olmalıdır. Şeffaf renkli elastik silikonlar.

Pvc u siyah boru ek parçaları:

PVC-U Sert PVC yapıştırma ve geçme muflu plastik içme suyu borularının montajında kullanılan dirsek, maşon, iç dişli adaptör pvc – u siyah renkli ek parçaların listeye göre iş yerine teslimi.

Tezgahaltı lavabo:

Oval tip iç ölçüleri 36-40*48-52 cm boyutlarında, yaklaşık 19,5 cm derinliğinde fayans camlanmış çini ekstra sınıf beyaz renkli tezgah altı lavabolar. Lavabolar kırılmaya karşı



alt kısmından seramik destekli olmalıdır.

Küresel vanalar:

Küresel vanalar pirinç, preste imal edilmiş. Su ve hava tesisatında kullanılacak pirinçten kesici elemanlı TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı (dişli tip), geçişi bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, ekli listede belirtilen ölçülerde iş yerine teslimi.

Batarya kartuşu 35 lik Ayaksız:


Aç kapa lavabo bataryalarında kullanılacak 35 mm lik ayaksız seramik kartuş.

**Batarya kartuşu 35 lik Ayaklı:**

Aç kapa lavabo bataryalarında kullanılacak 35 mm lik ayaklı seramik kartuş.

**Batarya kartuşu 40 lik Ayaklı:**

Aç kapa lavabo bataryalarında kullanılacak 40 mm lik ayaklı tip seramik kartuş.

**Batarya kartuşu 40 lik Ayaksız:**

Aç kapa lavabo bataryalarında kullanılacak 40 mm lik ayaklı tip seramik kartuş.

**Kama conta:**

Beyaz renkli 1. Kalite malzeme, Ø 50 mm çapındaki pvc boruya takılabilir, iç çapı Ø 32 mm olan esnek kama kas contaların iş yerine teslimi.

**Pvc plastik pissu dirsek:**

Pvc pissu boru ve fittingleri TS 275 –1 EN 1329-1 PVC veya Polipropilen plastik pissu borusu TS – EN 1451-1 Pis su borusu (Geçme muflu), Sabit contalı sert pvc pis su borularının montajında kullanılan TS 5434'e uygun "U" konumlu sabit contalı (tüm contalar üzerinde) beyaz renkli pissu dirseklerin ekli listede belirtilen ölçülerde iş yerine teslimi.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi

Yer süzgeçi:

İzolasyon yakası bulunan, yükseklik ayarı yapılabilen Ø 50 mm alttan çıkışlı, 14* 14 krom ızgaralı, içerisinde sulu tip koku fermaturu bulunan , sert plastikten contalı tip yer süzgeçleri.

**Koku Fermaturu Yer süzgeçi için:**

İzolasyon yakalı, yükseklik ayarı yapılabilen Ø 50 mm alttan çıkışlı, 14* 14 krom ızgaralı yer süzgeçlerinin içerisinde kullanılacak sulu tip koku fermaturunun temini. Numune getirilerek uygunluk verilecektir.

**Fleks hortumlar ve batarya bağlantı fleksi:**

Çevirmeli ve aç – kapa bataryalara uygun, çelik malzemeden imal edilmiş, EPMD hortumdan, kolay sökülebilir, Hortum üst örgü AISI 304 kalite paslanmaz çelik telden örülmüş, Somunu, batarya bağlantı ucu ve nipeli piring mamulden nikel kaplamalı, 5 °C ,90 °C arası sıcaklı ve 16 bar basınç dayanıklı, contaları ile birlikte belirtilen ölçülerdeki **L=50 cm** uzatma fleks hortum (3/8” erkek- 3/8” dişi rekorlu) ve batarya flekslerinin (3/8” dişi rekorlu – 10 mm erkek dişi) iş yerine teslimi.



Çekvalf erkek- dişi 3/8" :



Pprc boru fittingsleri:

Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş pprc boru montaj malzemeleri. Bina içi tesisatında kullanılan, polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin bağlantılarında kullanılan bir tarafı kaynaklı diğer tarafı kaynak veya pirinç vidalı olarak kullanılan polipropilen PPR-C tip 3'ten mamul dirsek, manşon, "T" adaptör, redüksiyon, tapa, kapama başlık ve inegal "T", köprü, rekor vb. bağlantı parçaları gibi her türlü tespit malzemesi. Ekli listede belirtilen ölçülerde ve beyaz renkli birleştirme parçalarının iş yerine teslimi

Klozet kapak vidası metal:

35*55 cm asma klozet için uygun klozet kapaklarını sabitlemek için üstten bağlantılı metal montaj vidalarının iş yerine teslimi. Klozet kapağı bağlantı yerindeki plastik pimlerde takım ile beraber verilecektir ayrıca ücret ödenmeyecektir.



plastik pim


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastar
Makina Mühendisi